stockage, utilisation

Températures d'utilisation : de 10°C à 40°C
Températures de stockage : de -20°C à 70°C
Utilisation : Produit à usage unique quel que soit le résultat

précautions

- S'assurer que la date de validité inscrite sur l'emballage n'est pas dépassée
- Ne pas utiliser un test dont le réactif est vert avant usage
- Le tube verre est cassant
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux
- Ne pas porter le tube à la bouche
-En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau
- En cas d'ingestion, appeler le 15 ou le 112
- Ne pas mettre les tests usagés en contact avec les textiles
- Ne pas vider le tube de son réactif chimique
- Ne pas faire passer l'air à plusieurs reprises à travers le réactif
- Ne pas diriger le tube vers soi lors du dégonflage. Diriger le tube vers le sol.
- A jeter dans une poubelle après utilisation en raison de la présence de produits chimiques contenus dans l'éthylotest
- Le fabricant et ses distributeurs dégagent toute responsabilité si le produit est utilisé en dehors de sa destination ou si les précautions et le mode d'emploi ne sont pas respectés

un risque d'accident exponentiel

-Avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,10 mg/L d'air soit 0,2 g/L de sang, l'alcool commence à influencer votre comportement et vos réflexes.
Dés qu'une coloration VERTE apparaît (même si elle ne dépasse pas la ligne centrale), il est préférable de ne pas conduire et se tester à nouveau plus tard.
- Avec une alcoolémie de 0,25mg/L d'air soit 0,5 g/L de sang, votre risque d'accident est multiplié par 3
- Avec une alcoolémie 0,40 mg/L d'air soit 0,8 g/L de sang, votre risque d'accident est multiplié par 10

7
PE / PP

contralco
TESTS ET CONTRÔLES CERTIFIÉS
www.contralco.com info@contralco.com

Produit fabriqué en France
Brevet et marque déposés

SORTEZ LE TUBE

Test 0,10 mg/L d'air
soit 0,2 g/L de sang

comment bien se tester ?

PAS TROP TÔT ! Attendre 10min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicaments...) avant d'effectuer un test.

QUAND ? L'alcoolémie maximale est atteinte 45min à 60min après le dernier verre d'alcool.

COMMENT ?

(*) **AVERTISSEMENT** : Le souffle doit être continu et sans interruption
(**) Immédiatement après avoir vidé le ballon à travers le tube vous devez constater un échauffement du réactif.

Bien lire le résultat !

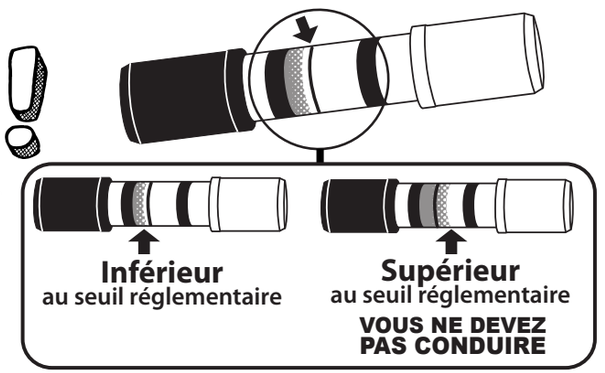

Interprétez le test entre 2 et 15min après avoir dégonflé le ballon

REGARDEZ LES CRISTAUX ! En présence d'alcool les cristaux se colorent en vert. Si la coloration verte atteint ou dépasse la ligne centrale, vous êtes au-dessus du seuil réglementaire de 0,10 mg/L d'air équivalent à 0,2 g/L de sang.

Résultat non opposable aux contrôles légaux
Les décisions prises par l'utilisateur sont de sa seule et entière responsabilité quel que soit le résultat du test

51 50 62